


ATTACCHI SALDOBRASATI 97 z3

MARCHIO 0036 CAT II

N°2 ODS 42 (Øi 42.2)

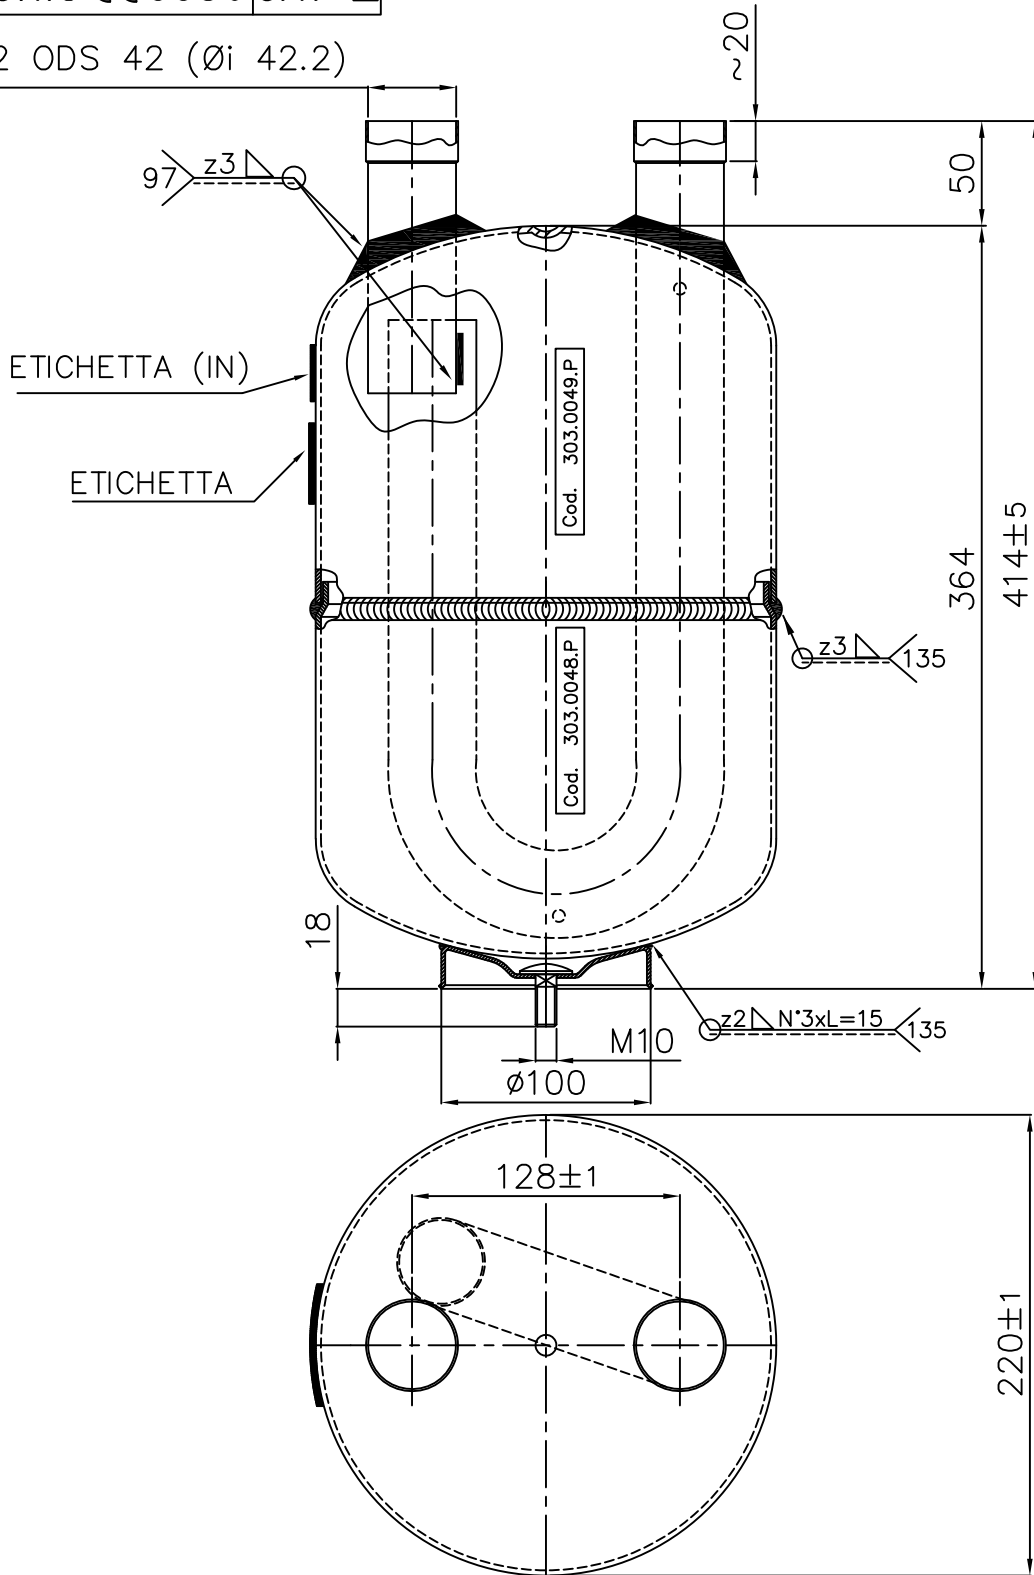

AGGIORNATA TEMPERATURA ETICHETTA ERA 100 c°	3
12/12/06	BERNINI

2

RESISTENZA ALLA CORROSIONE IN NEBBIA SALINA 500 ORE / SALT SPRAY TEST CORROSION RESISTANCE 500 HOURS

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE, IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA', ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.

TOLLERANZE PER FORATURE ATTACCHI ±0.2

COLLAUDO	35.75 bar
VERNICIATURA	colore <u>NERO</u>
RAL <u>9005</u>	POLV. <input checked="" type="checkbox"/> LIQ. <input type="checkbox"/>

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' COD. 404.0406.A

COD. CLIENTE _____

<p>LEGNAGO VERONA-Italy I-37048</p> <p>0036</p>	
Tipo	09/S-ODS 42
Fabbricazione-Nr.	
Anno di fabbr.	
Gruppo Fluidi	2 / Escluso /
Categoria	II / Volume V:L 11
Temperatura TS-°C	-10 120 - 50 120
Pres.max.consentita PS-bar:	25 18
Pres. di collaudo PT-bar:	35.75

AGGIUNTA NOTA NEBBIA SALINA SUL DISEGNO	2	1	IM
14/02/05	BERNINI		
MODIFICATA ETICHETTA, CERT., PS= 25 bar, T. min.=-50°C		Bernini	
22/07/2003			
DATA	FIRMA	MODIFICHE	

SOSTITUISCE	MATERIALE			SVLUPPO
SOSTITUITO	PED-2014/68/UE			
Data	Disegnato	Controllato	Verificato	QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA SECONDO PROCEDURA INTERNA PRO5
28/05/2002	28/05/2002	28/05/2002	28/05/2002	SCALA
Firma	Bernini	Gattivelli	Ferrarini	~
<p>COSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO</p> <p>S.PIETRO DI LEGNAGO (VR)</p>				PROIEZIONE
				~Kg.
TIPO				
SEPARATORE DI LIQUIDO A NORME PED - (CE)				
MODELLO				
CODICE				FOGLIO
101.0260.P				2/2